

ELEKTROSCHEMA

Projektbeschreibung: Kabeltester mit Safetytest 63A

Objekt:

Kunde:

Auftrags-Nummer: 231007

Schema-Nummer:



GIFAS-ELECTRIC GmbH

Dietrichstrasse 2 • CH-9424 Rheineck

☎ +41 71 886 44 44 ✉ info@gifas.ch

📠 +41 71 886 44 49 🌐 www.gifas.ch





Index	Datum	Name	Erstellt	mdel
			Datum	21.04.2022
			Geprüft	
			Blatt	1
			Druck	11.12.2025
Anzahl Seiten	6		23.4	16:06


Inhaltsverzeichnis


[illegible]

Index	Datum	Name	Gezeichnet mdel	Kabeltester mit Safetytest 63A		Inhaltsverzeichnis	Auftrag: 231007 Schema:	Blatt 2	
			Erstelldatum 11.12.2025					< 1	6 >

Symbolverzeichnis

	Leitungsschutzschalter		Relais oder Schütz		Digitale Uhr		Hupe Allgemein		Klemmen Normalspannung
	Sicherung		Anzugverzögertes Relais		Analoge Uhr		Wechselrichter		Klemmen Kleinspannung
	Leistungs- oder Motorschutz-Schalter		Abfallverzögertes Relais		Widerstand		Signalisationslampe		Klemmen Direktabgang
	Fehlerstrom-Schutzschalter mit Leistungs-Schutzschalter		Schliesskontakt		Trafo		Drehschalter	 Abschirmung	
			Öffnungskontakt		Leuchtdiode		Notschalter		
	Kilowatt-Stundenzähler		Wechselkontakt		Kondensator		Schlüsselschalter		
			Hauptkontakt		Schutz-Erde				
	Voltmeter		Anzugverzögerter Schliesskontakt		Potentialquerverweis Abgehend nach				
	Ampèremeter		Abfallverzögerter Schliesskontakt		Potentialquerverweis Ankommend von				
	Motor		Anzugverzögerter Wechselkontakt		Thermometer				

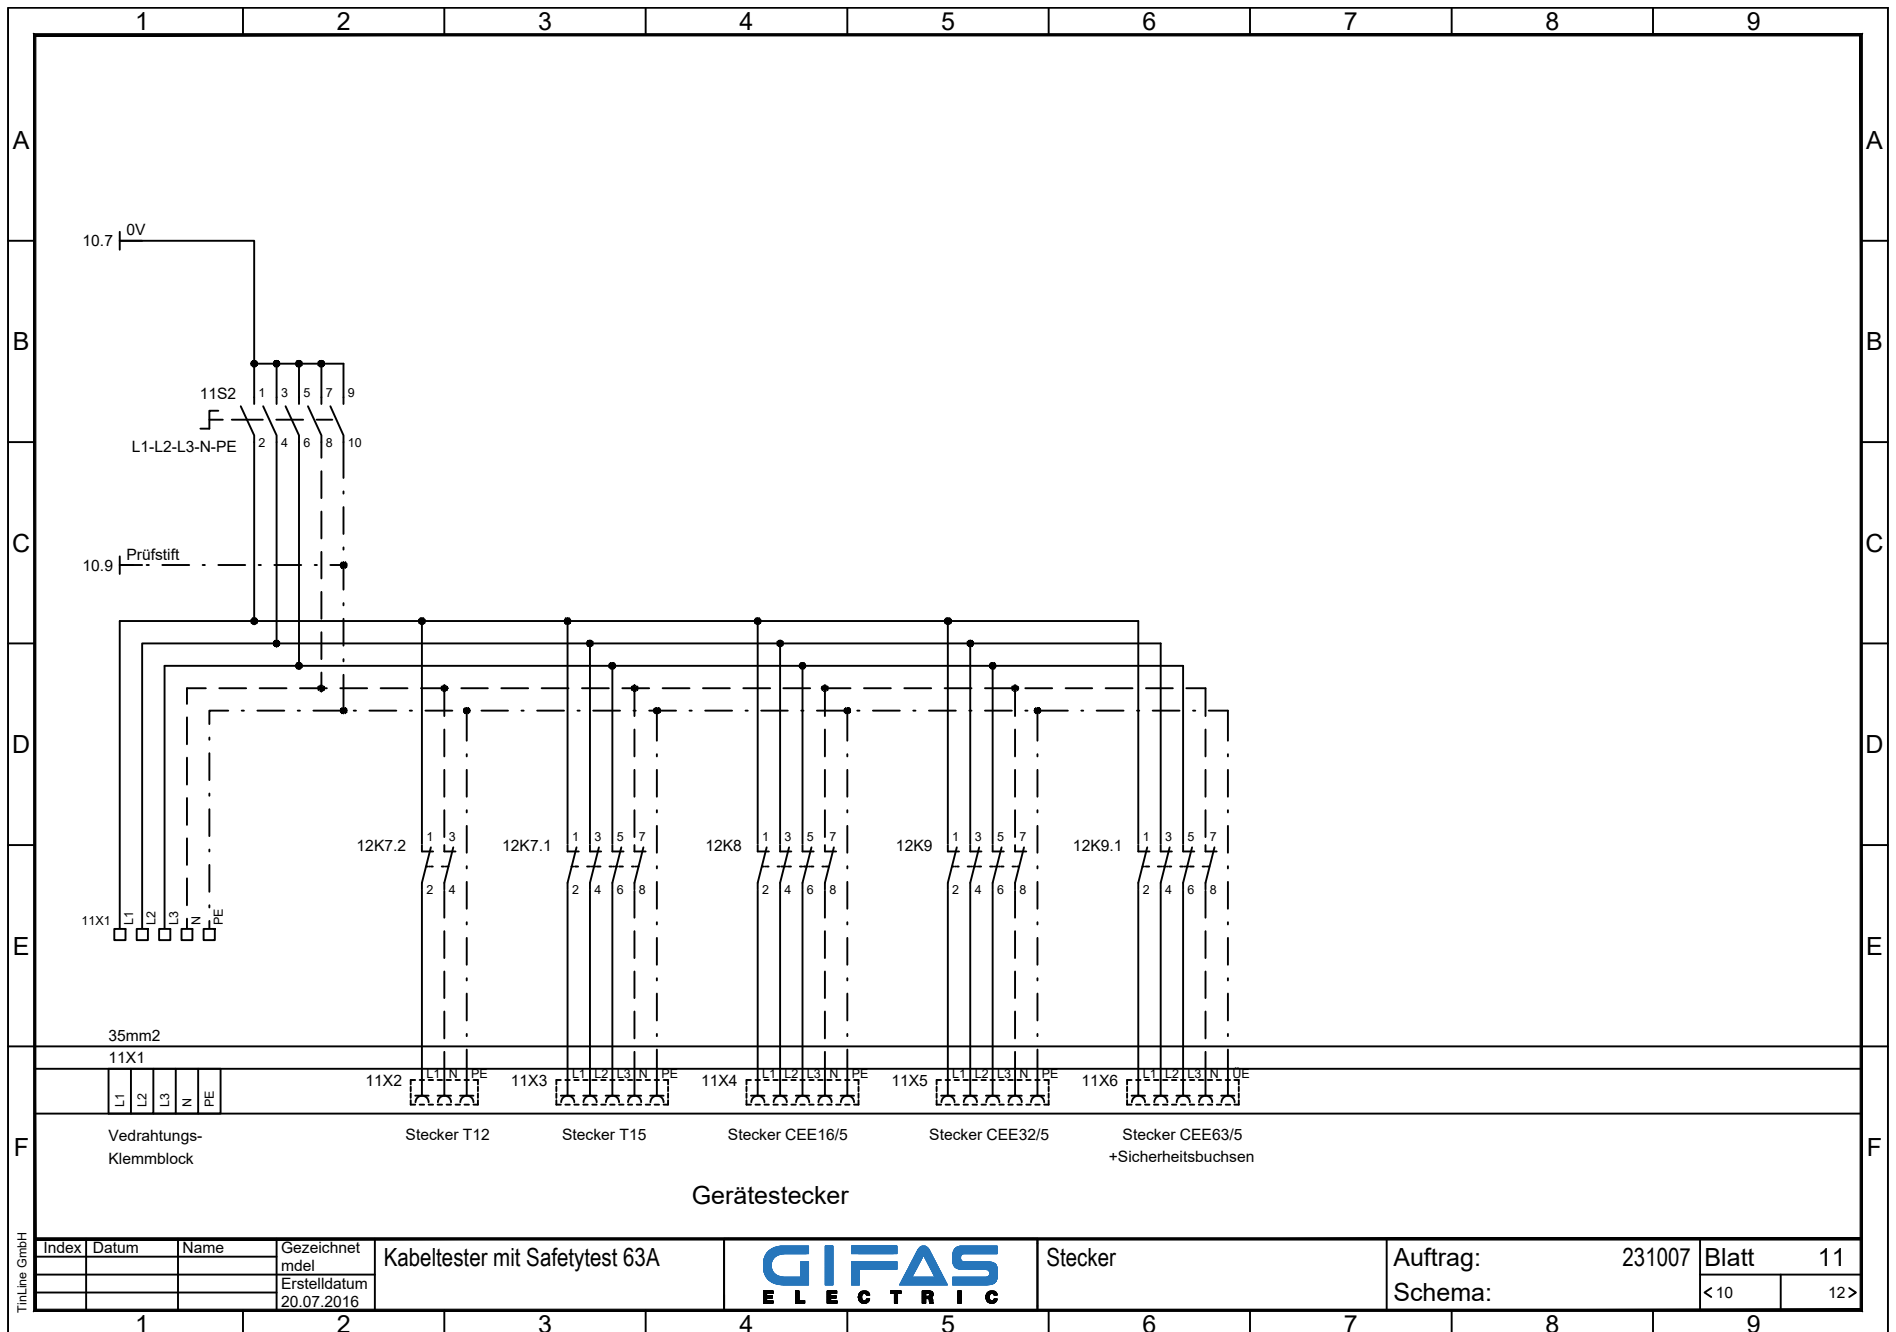

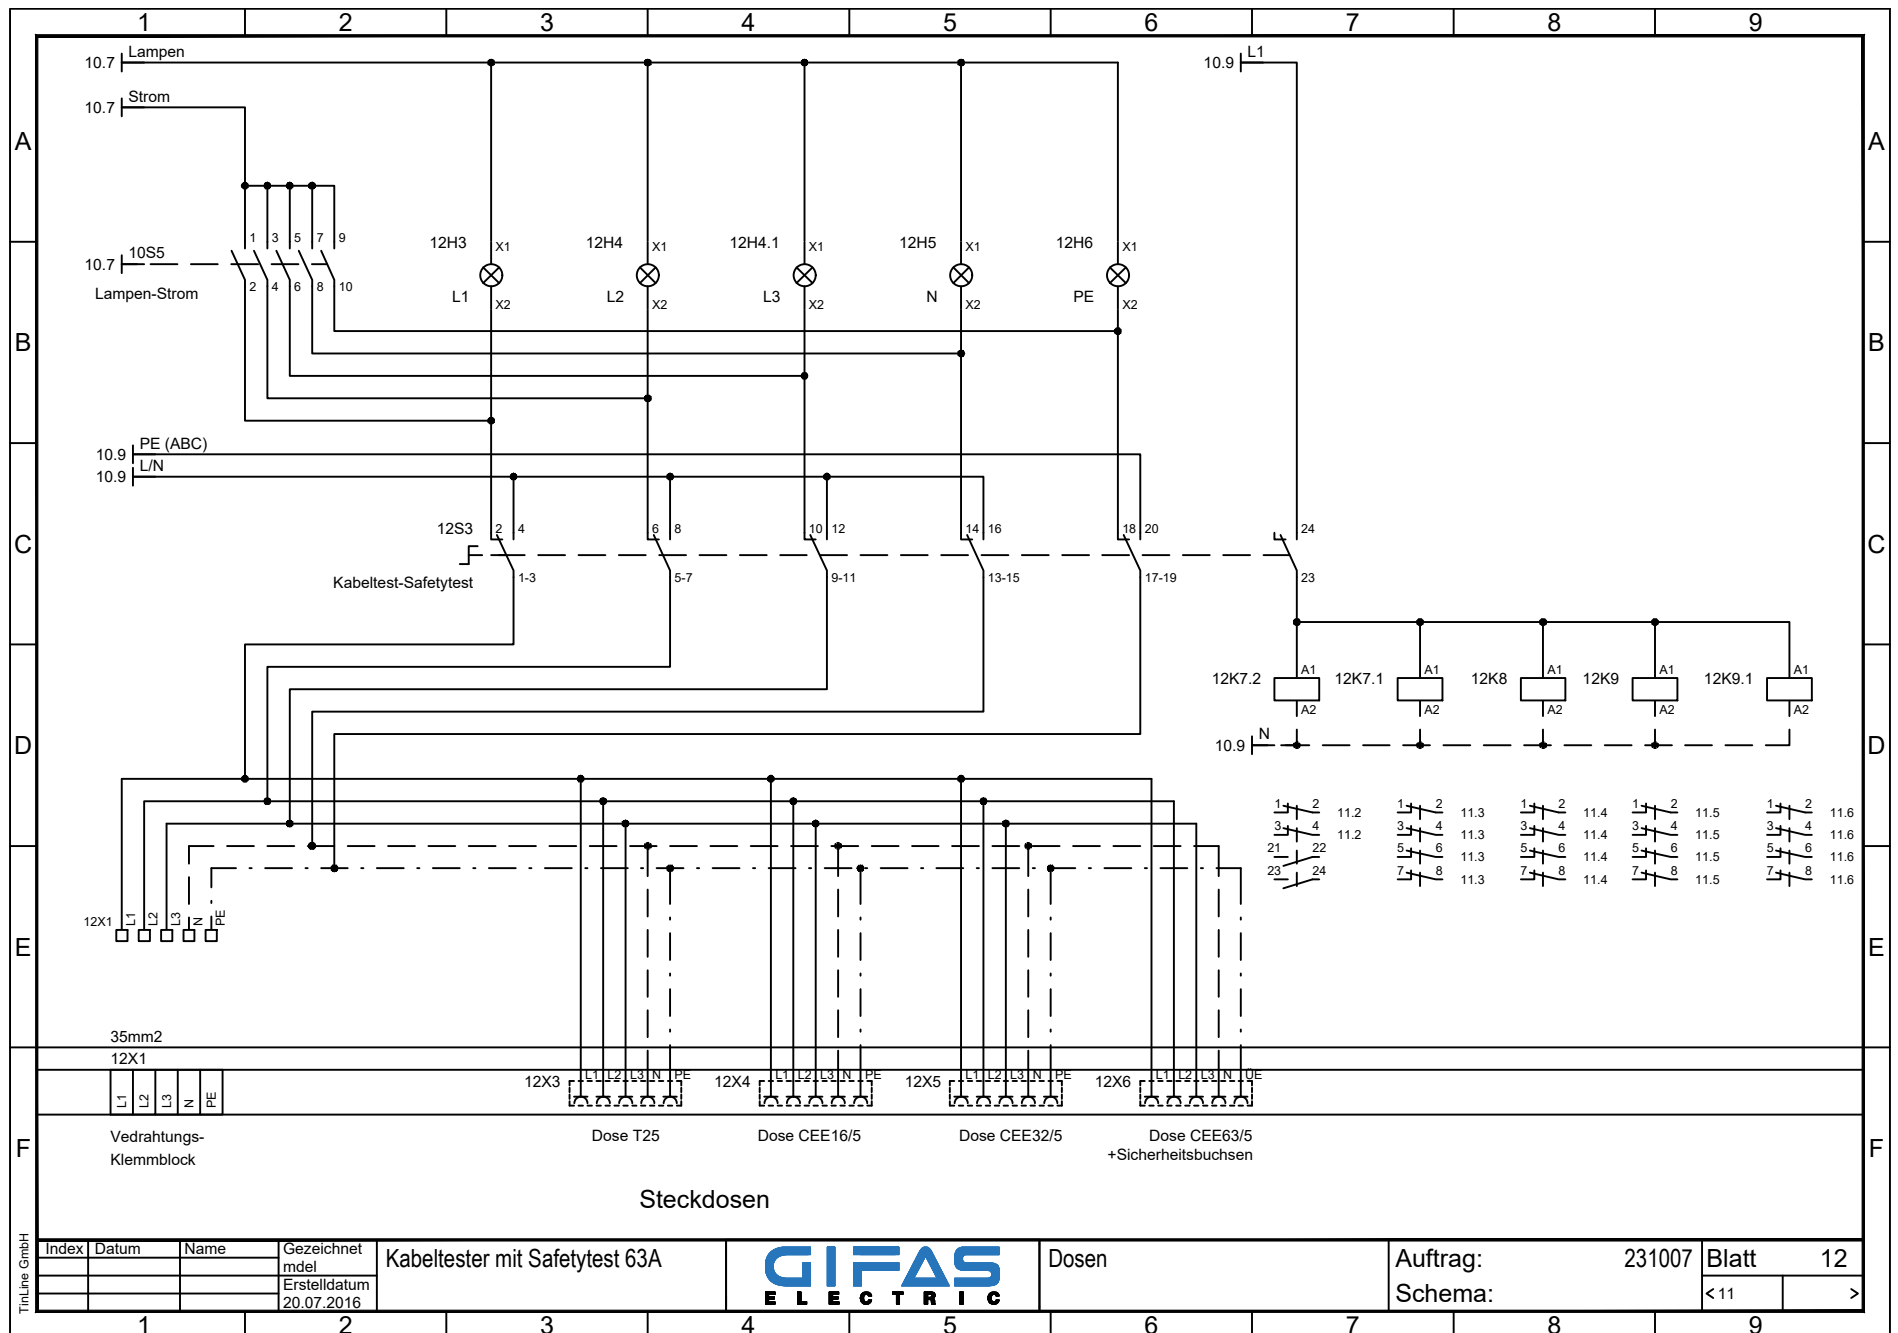

Index	Datum	Name	Gezeichnet mdel	Kabeltester mit Safetytest 63A	GIFAS E L E C T R I C	Dosen	Auftrag: Schema:	231007	Blatt < 11	12 >
1			Ersteldatum 20.07.2016							